


**철골구조물 설치 작업 중 보 볼트 조임작업을 위해 보 상부에서 이동중 추락**

재해형태	추락	재해정도	사망1명
재해개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철골공사 협력업체 소속의 피재자가 철골 보 조립을 하기 위하여</li> <li>○ 철골 보 상부에서 이동하다가 몸의 중심을 잃고</li> <li>○ 약 7.2m 아래의 1층 콘크리트 바닥으로 추락하여 사망한 재해임.</li> </ul>		

**재해상황도**

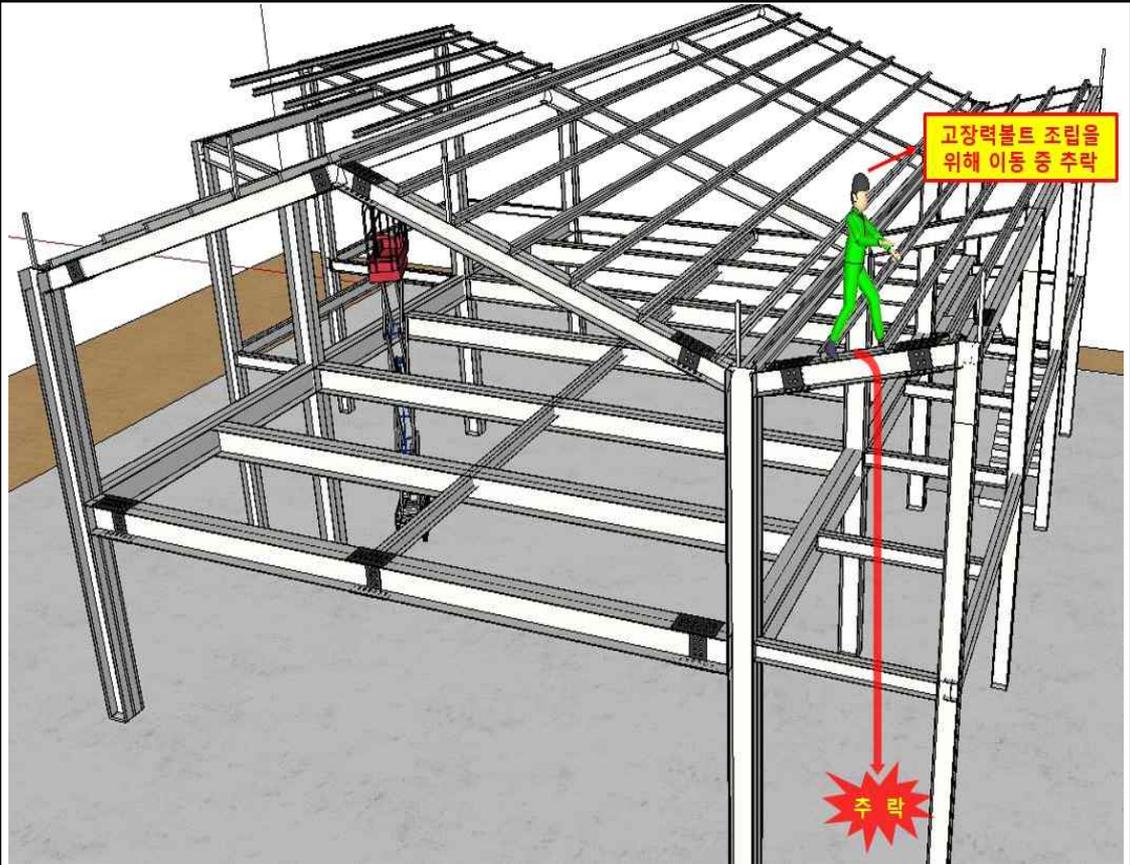

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개구부 등의 추락 방호조치 실시             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 철골부재 설치시 개구부 등 추락의 위험이 있는 장소에는 추락방호망을 설치하거나 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자에게 안전대를 착용 후 작업하도록 하여야 함.</li> <li>* 소규모 건설현장 작업공정 여건상 추락방호망 설치는 현실적으로 어려운 상태로서 추락재해예방을 위한 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 후 작업을 하여야 함.</li> </ul> </li> <li>○ 보호구(안전모)의 지급 및 착용             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추락의 위험이 있는 장소에서 작업시 안전모를 지급 착용한 상태에서 작업을 하여야 함.</li> </ul> </li> </ul>
------	--