


슬레이트 지붕에서 떨어짐

공 사 명	○○소재 지붕 보수 공사	발생일시	2020년 3월
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	대구광역시 ○○구	공사규모	칼라강판 설치 (약 1,512㎡)
재해개요	대구광역시 ○○구 도동 소재 지붕 보수 공사 현장에서 직영 근로자인 재해자가 슬레이트 지붕 위에서 칼라강판 정리 중 재해자가 서 있던 슬레이트 지붕 일부가 파손되며 약 7.5m 아래 건물 바닥으로 떨어짐.		

재 해 상 황 도

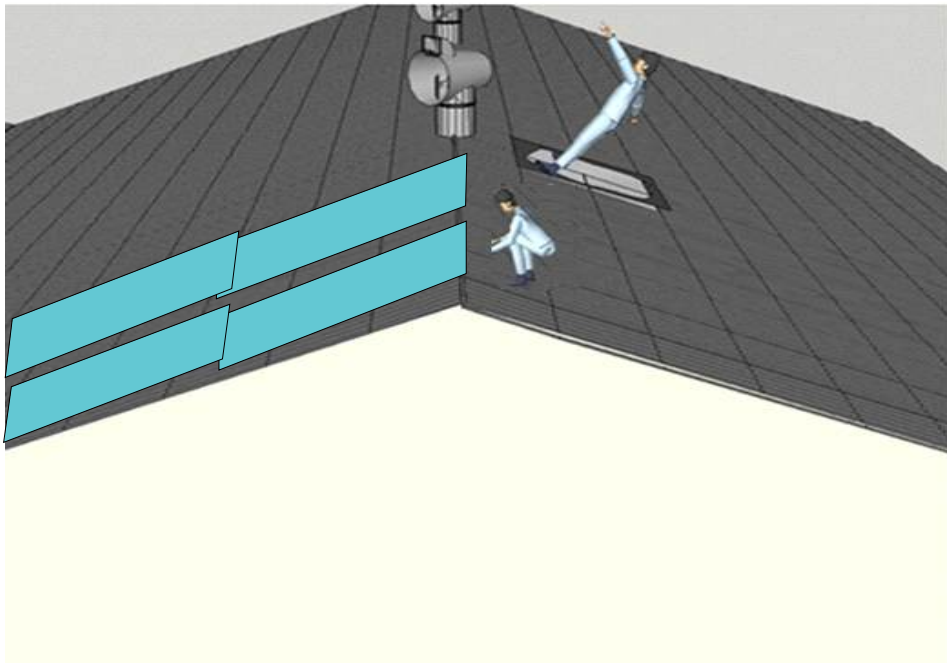

안전대책	○ 작업발판 설치 또는 추락방호망 설치 ○ 작업자 안전대 지급·착용 및 안전대 부착설비 설치
------	--