

Episode 3


# 화재 · 폭발사고 예방 시리즈

## ✓ 상압 저장탱크 작업안전

Cone Roof Tank(CRT) 기준



### 주요 사고 형태

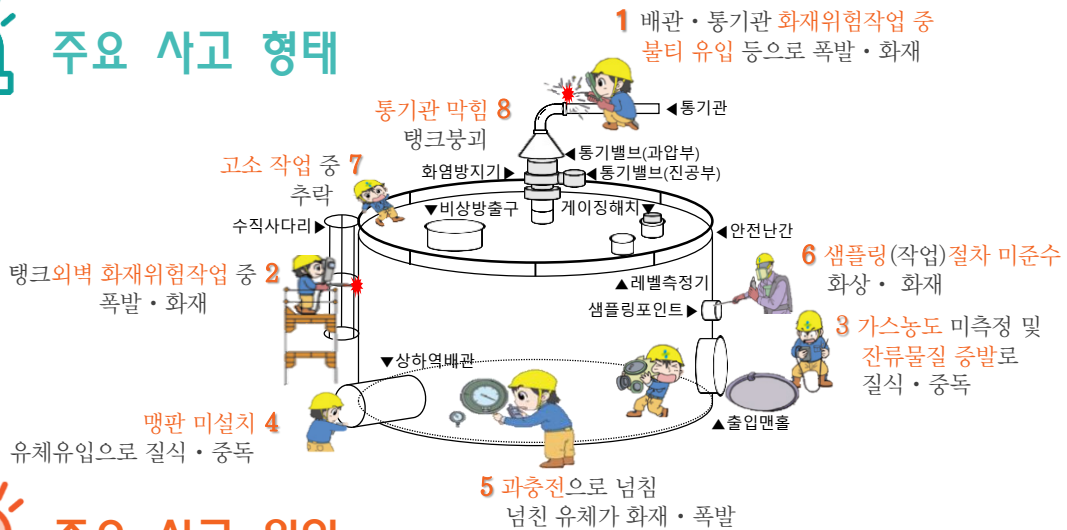

### 주요 사고 원인

- 부실한 작업허가 제도 운영  
☞ 탱크 내부상태 및 안전성 검토 실시하지 않고 작업허가 발행 · 승인
- 작업절차 미준수  
☞ 규정된 작업절차가 없거나 작업절차 미준수로 사고 발생
- 도급작업 시 유해 · 위험정보 미제공  
☞ 수급 근로자에게 유해 · 위험정보 미제공으로 물질이 있는 상태에서 맨홀을 개방하는 등의 사고 발생

#### 폭발 · 화재 위험성

- 상압 저장탱크 상부에서 작업하는 경우가 많아서 폭발시 **작업자 추락으로 1차 피해**
- 유해위험물질 대량 취급하므로 내용물이 소진될 때까지 진화불가 → **인근 탱크로 화재 전파**
- ☞ 화재위험작업 시에는 반드시 탱크를 비우고 플러싱 및 치환작업을 완료한 후에 작업

#### 질식 · 중독 위험성

- 대형 저장탱크 특성상 **잔류물질** 존재할 수 밖에 없어 내부에서 작업 시 각별한 주의가 필요
- ☞ 수시로 가스농도를 측정, 상시 환기 가동

#### ※ 화재위험작업 이란?

용접, 용단, 연마, 드릴 등 화염이나 스파크를 발생하는 작업 또는 가연성물질의 정화원이 될 수 있는 모든 기기를 사용하는 작업

잠깐!

- 저장탱크 화기작업 전에 **탱크 내부 유해 · 위험물질을 완전히 제거** 하였는지 확인하셨습니까?
- 저장탱크 작업 전에 **현장 담당자가 검토하고 최종 책임자가 승인한 작업허가서**가 발행되었습니까?



고용노동부

산업재예방

안전보건공단



# 상압 저장탱크 작업시 이것만은 확인

1



## 작업허가 제도 운영절차

- 발급자 → 현장 담당자  
승인자 → 현장 부서장
- 사전 안전점검 실시여부 및  
유해위험정보 제공여부  
→ 현장 부서장이 직접 확인

2



## 작업계획 · 작업절차

- 상세한 작업계획과  
작업절차를 수립하고  
→ 계획과 절차에 따라  
작업이 되는 문화 조성
- ※ 작업계획과 절차만 보고도  
작업이 가능할 수준으로 작성

3 밀폐공간 재해자  
비상대응 방법

구조요청  
후  
기다리세요

밀폐공간에 쓰러진 작업자를 목격할 경우 주변 동료작업자 또는 구조대 (119)로 연락 후 기다리세요.



구조해야 한다면  
반드시!  
안전조치 후  
재해자를  
구조하세요

쓰러진 작업자를 구조하여야 한다면, 반드시 공기호흡기나 송기 마스크 등의 호흡용보호구를 착용한 후 구조하세요.



구조된  
재해자에  
대하여  
응급처치를  
실시하세요

구조된 재해자에 대해서는 즉시 호흡과 맥박 여부를 확인하여 심폐소생술을 실시하도록 합니다.

▶ 심폐소생술 실시방법  
반응확인→맥박확인→심폐소생술  
(총부담박 30회 후 인공호흡 2회 실시, 2분간 5주기 반복 시행)



## 최근 화재 · 폭발사고 형태

- 2022. 3월 폐기물 처리 사업장에서  
액체폐기물 저장탱크 상부 작업 중 폭발(사망2명)
- 2021. 12월 수침 파라핀 계열 생산공장  
제품 저장탱크 상부 작업 중 폭발(사망3명)
- 2020. 3월 실리콘 제품 제조공장에서  
저장탱크 상부 배관 그라인더 절단 중 화재(부상1명)
- 2019. 10월 유화제품 제조공장에서 저장탱크  
소방설비 지지대 설치 중 폭발(부상2명)

저장탱크 및 배관에 직접 또는 인근에서  
화재위험작업 시 내용물 제거 필수

법령 및  
기술지침

산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제2장(폭발 · 화재 및 위험물질 누출에 의한 위험방지)  
KOSHA GUIDE P-94-2019 (안전작업 허가지침)  
KOSHA GUIDE P-108-2012 (안전운전 절차서 작성에 관한 기술지침)