


사다리가 넘어지면서 바닥에 머리를 부딪혀 사망

재해개요

2018년 00월 00일 경기도 안산시 소재 ○○○○ 냉동창고 설치현장에서 재해자가 약 2.5m 높이의 냉동창고 지붕위로 올라가 작업을 마친 후, 이동식 사다리를 이용하여 내려오다가 사다리가 넘어가면서 떨어져 바닥에 머리를 부딪혀 사망한 재해

재해 관련 사진

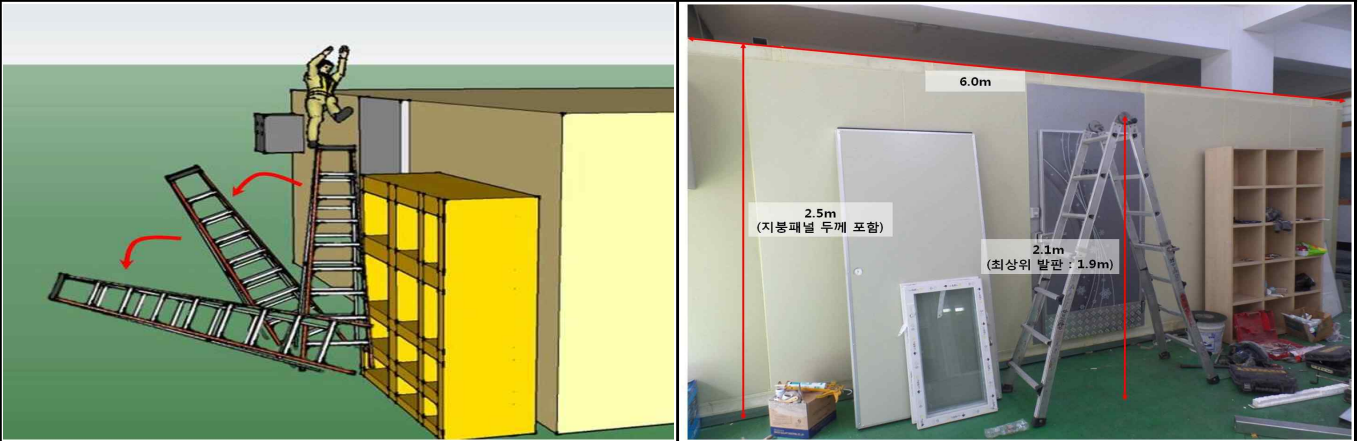

재해 발생 원인

- 사다리 사용 시 전도방지를 위한 조치 미준수
- 개인보호구 지급·착용 미조치

재해 예방 대책

- 사다리식 통로 등의 구조 준수
 - 사다리에 아웃트리거 부착 및 2인 1조 작업 등으로 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 실시
- 안전모 등 개인보호구 지급·착용 조치
 - 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전모와 안전대를 지급하고 착용하도록 조치